


TABLICA TR
RW FAEL
3 x 12

z tabl. głównej - YDY 4x10 mm²

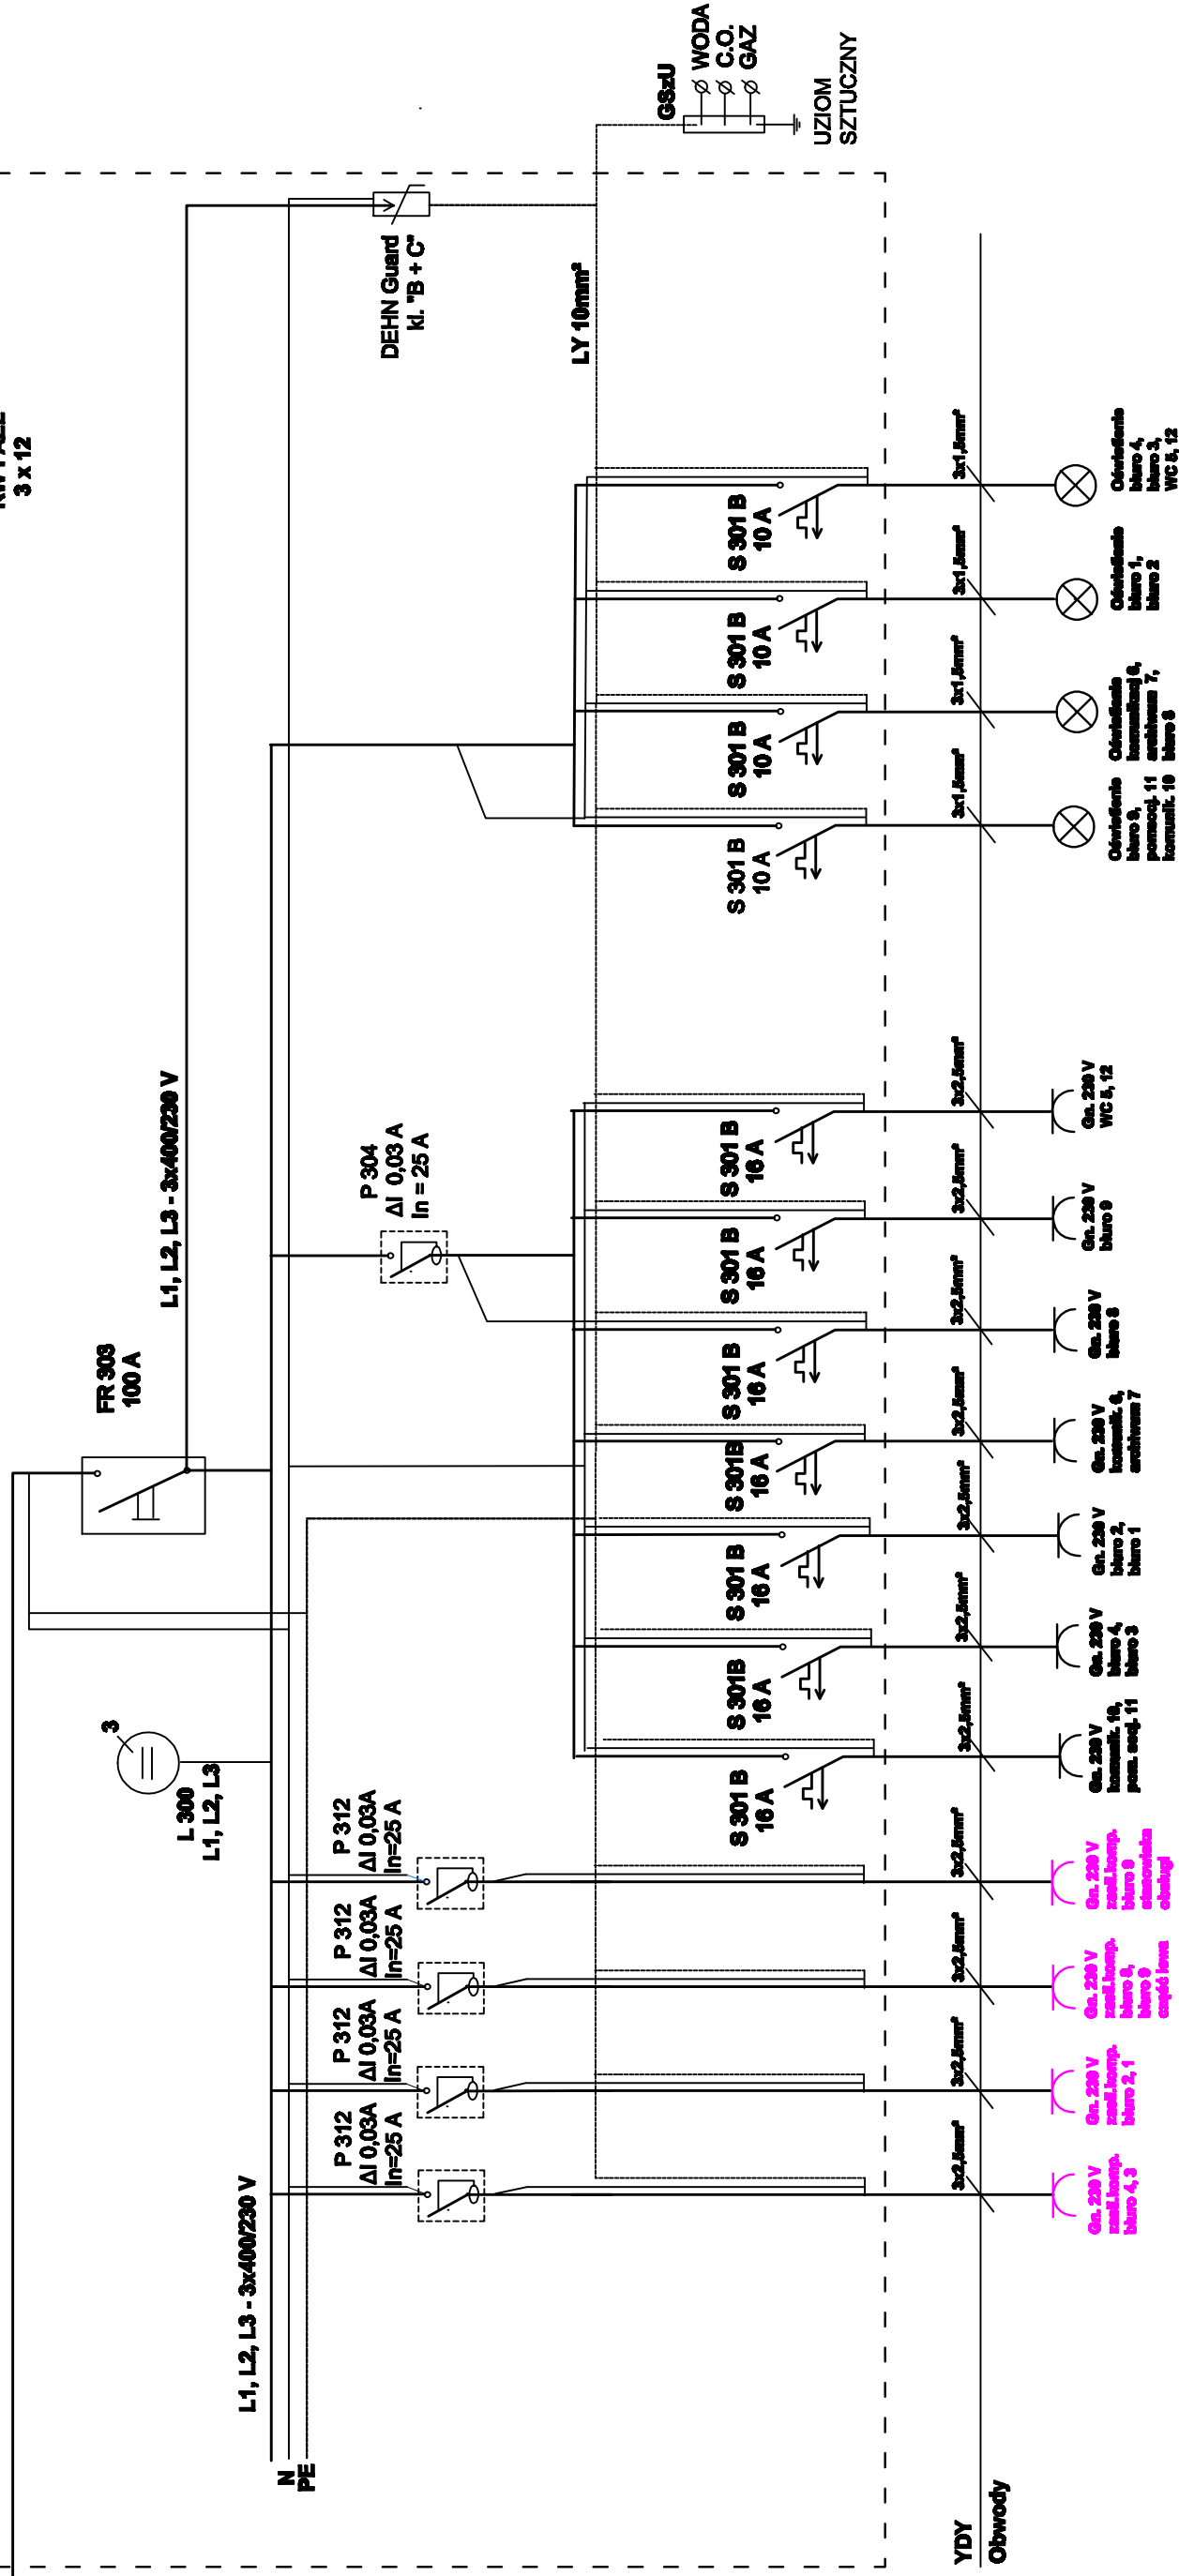

1. OCHRONA PRZED PORĄŻENIAMI:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA REALIZOWANE
POPÓRZEC ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH
ORAZ WYŁĄCZNIKÓW OCHRONNYCH RÓŻNICOVO-PRĄDOWYCH
PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC 60364-4-47
2. UKŁAD ŚIECIOWY INSTALACJI - TN-S
2. Un = 3 N PE 50 Hz 3x230/400V

Objekt	POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ			Branża
Treść rys.	SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ			ELEKTR.
Adres	Ul. Dąbrowszczaków 13 a, 73-200 Choszczno			Stadium
Inwestor	Powiatowy Urząd Pracy Ul. Dąbrowszczaków 13 a, 73-200 Choszczno			P.Bud.
Projektował	Krzysztof Wasilonek upr. nr 19/90/Gw w specj. inst. elektryczne	Podpis	Skala	
			Data	15.III.2010r.
			Nr rys.	E 2