


RZUT PRZYZIEMI
INSTALACJA C.D.
SKALA 1:100

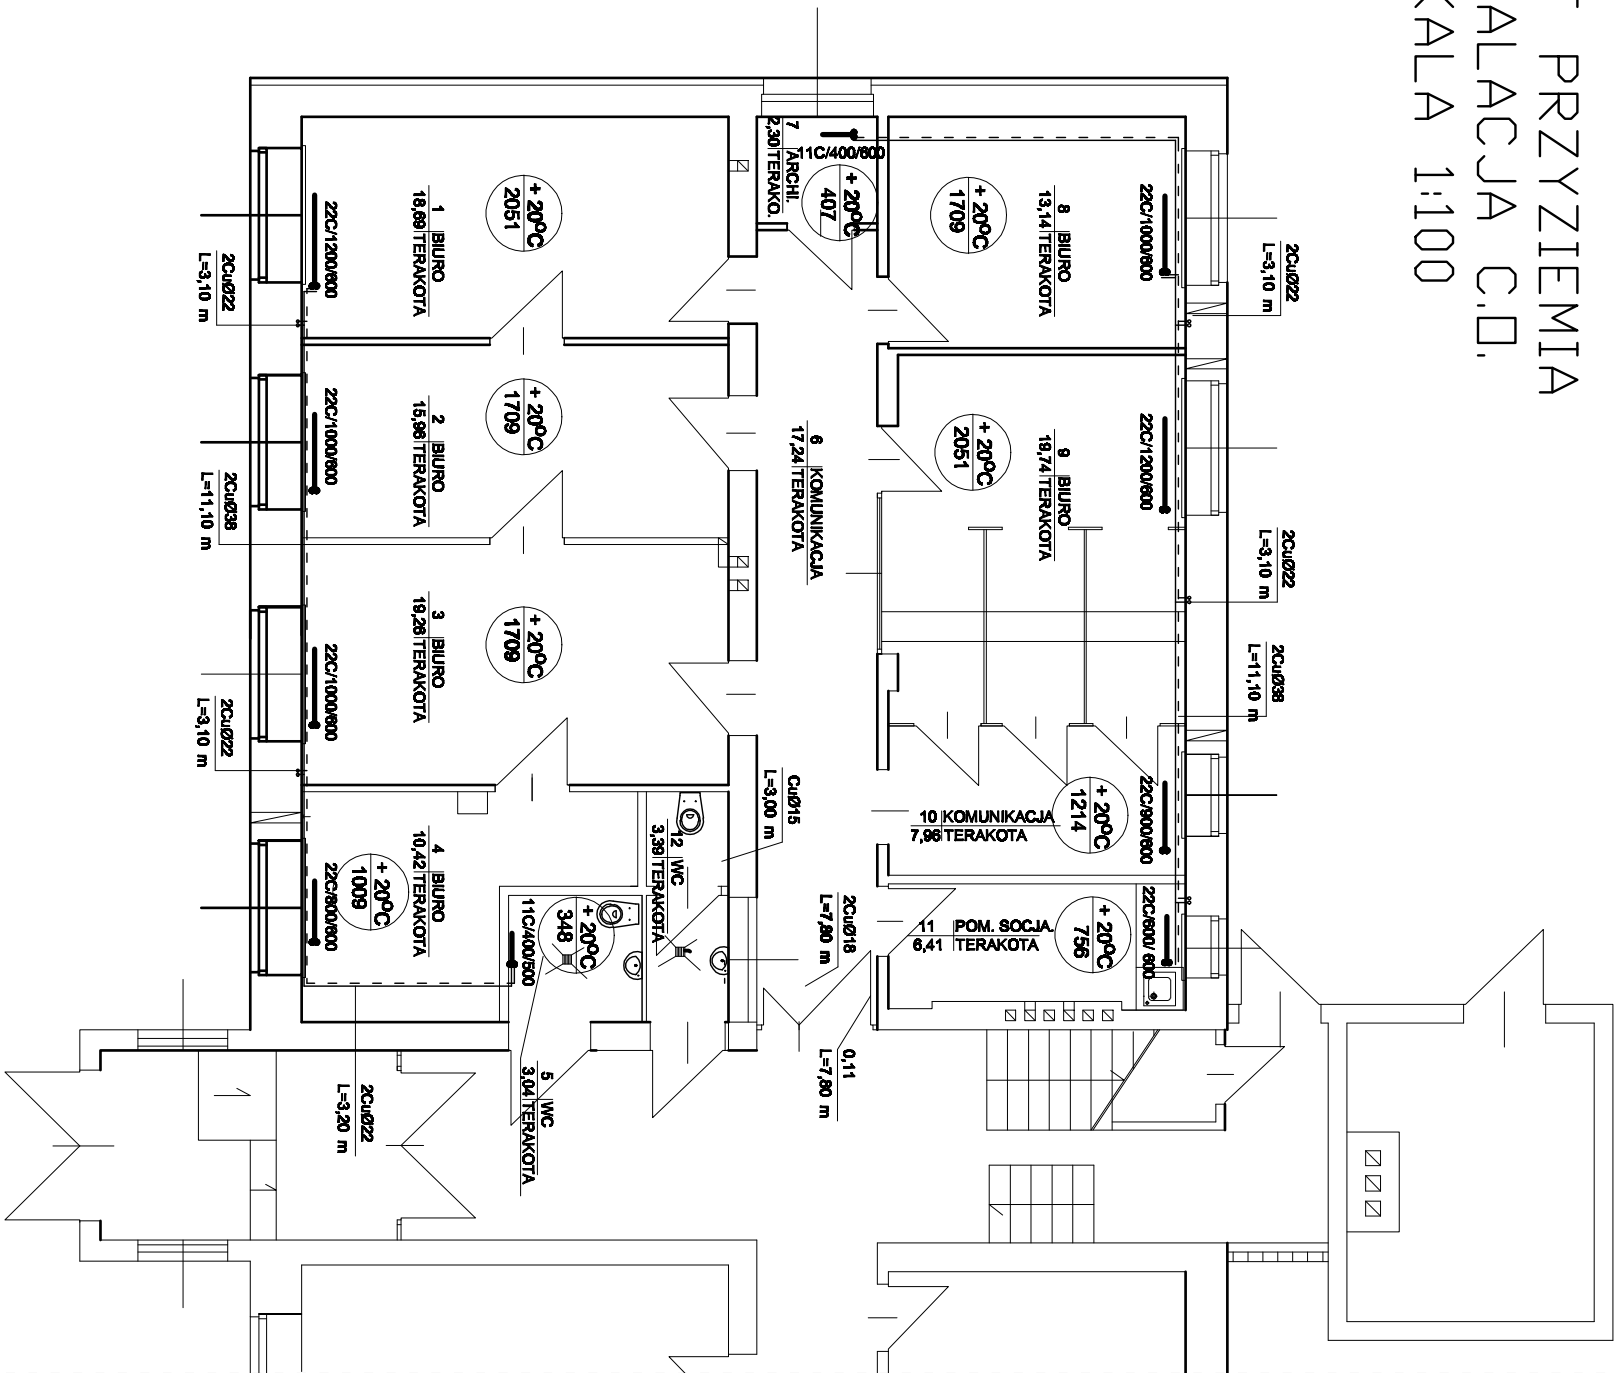

LEGENDA

———— ZASILANIE INSTALACJI C.D.
- - - - - POWRÓT INSTALACJI C.D.
PRZEWODY INSTALACJI C.D. ZAIZDŁOWAĆ
TERMICZNIE PŁANKĄ PE GRUB. MIN. 9 mm

Rys.	RZUT PRZYZIEMIA		Skala
2	INSTALACJA C.D.		1:100
Obiekt :	POWIATOWY URZĄD PRACY		
Adres :	CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ		
Inwestor:	POWIATOWY URZĄD PRACY – CHOŚCZCZNO		
Opracował:	MGR INŻ. ANDRZEJ ŁĄCKI	104/86/GW	
Autor proj.			
DATA :			
03.2010	Upr. budl		